

Zeitschrift: Bulletin Electrosuisse
Herausgeber: Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik
Band: 109 (2018)
Heft: 9

Artikel: Stand der Technik bei Starkstromkabeln
Autor: Fischbacher, Christian
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-856988>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Stand der Technik bei Starkstromkabeln

EMV-Betrachtungen | In einem modernen Starkstromkabel steckt mehr als nur Kupfer und Isolationsmaterial. In jüngerer Zeit hat man erkannt, dass die EMVU (Elektromagnetische Umweltverträglichkeit) bei der Starkstromübertragung massgebend durch die Konstruktion des Kabels bestimmt wird.

TEXT CHRISTIAN FISCHBACHER

Bei der Verlegung von Starkstromkabeln darf es im Normalfall keine Rolle spielen, wie die Kabel verlegt werden, ob in Trassen, unterhalb von Decken, im Doppelboden oder in Kabelkavernen. Starkstromverbindungen müssen so ausgelegt sein, dass die magnetischen Streufelder sowie Erdschlaufenströme weder gesetzliche noch technische Grenzwerte verletzen.

Es gibt zwei Merkmale, die die NF-Qualität von Starkstromleitungen bestimmen: das magnetische Streufeld sowie die Induktion/Gegeninduktion.

Das magnetische Streufeld

Jeder stromdurchflossene Leiter erzeugt ein magnetisches Feld, dessen Höhe von der Stromstärke und der Anordnung der Leiter abhängig ist. Um das resultierende magnetische Feld zu minimieren, werden bei Starkstromverbindungen Hin- und Rückleiter möglichst nahe zusammengelegt. Noch effizienter lässt sich das Streufeld reduzieren, indem man die Leiter verseilt. Dabei sollte die Schlaglänge optimal auf den Kabeldurchmesser abgestimmt sein. Je kleiner das Streufeld, umso höher der Wirkungsgrad und umso geringer werden zugleich die Übertragungsverluste.

Die in **Bild 1** gezeigten Kabelarten werden hier bezüglich EMV verglichen. Damit die Berechnungen möglichst praxisnah sind, wurden unterschiedliche Phasenströme gewählt, damit sich auch ein Neutraleiterstrom einstellt. Zudem wurden in der Simulation auch die induzierten Schutzleiter-Ströme berücksichtigt, die approximativen PE-Induktionsströme sind in **Bild 4** ersichtlich.

Man erkennt in **Bild 2**, dass das magnetische Feld beim verseilten Kabel

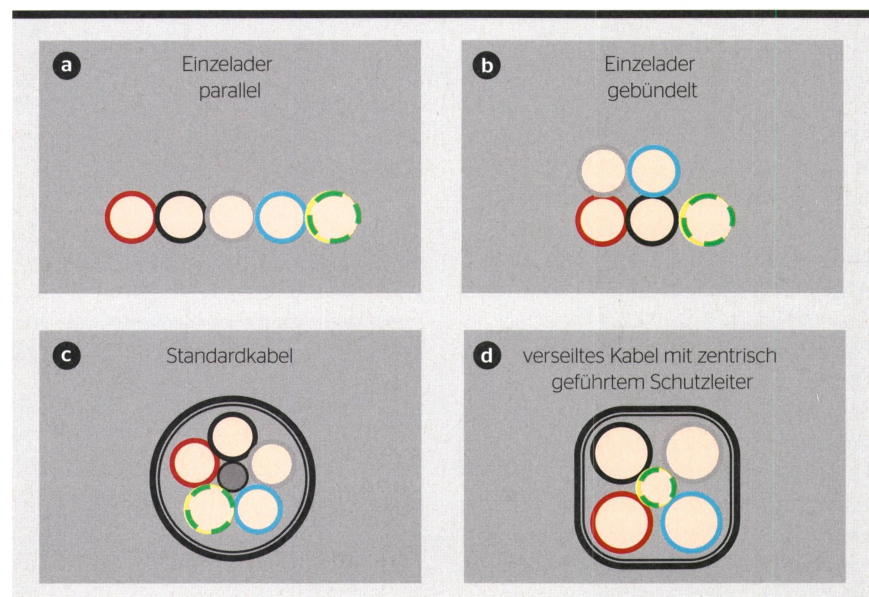


Bild 1 Installationen, die in diesem Beitrag verglichen werden.

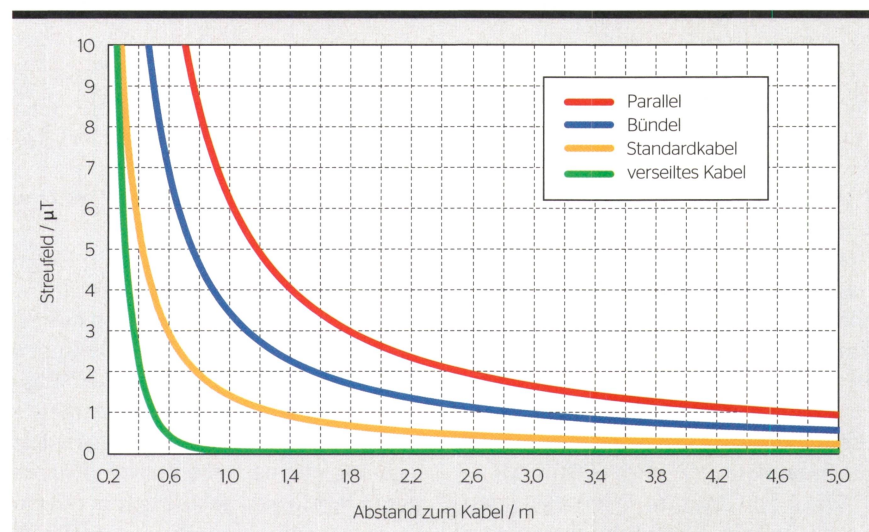


Bild 2 Magnetische Streufelder bei $I_1 = 250$ A, $I_2 = 216$ A, $I_3 = 195$ A, $I_N = 48,1$ A.

äusserst steil abfällt. Somit werden mit dieser Technologie wegen des zentrisch angeordneten Schutzleiters sowie der verseilten Aussenleiter auch die Übertragungsverluste am kleinsten.

In einem Abstand von ca. 35 cm wird der NISV-Anlagegrenzwert ($1,0 \mu\text{T}$) bereits unterschritten und im Abstand von ca. 1,0 m auch der empfindlichste technische Grenzwert ($0,02 \mu\text{T}$). Der Elektroplaner braucht sich also bei der Kabelführung keine Gedanken mehr über die Einhaltung von Mindestabständen zu machen, selbst bei Strömen über 1 kA.

Induktion/Gegeninduktion

Magnetische Felder erzeugen in elektrisch leitenden Materialien Induktionsspannungen. Wenn diese «Leiter» parallel zu stromführenden Leitern angeordnet sind (z.B. Erdleiter, Kabeltrassen oder Gas- und Wasserleitungen), entstehen Erdschlaufenströme. Dies geschieht auch dann, wenn der Abstand zwischen dem PE und den Aussenleitern unterschiedlich ist. So können auch bei TN-S-Installationen (Bild 3) massive Erdschlaufenströme entstehen, die nicht selten 10-15% des grössten Phasenstroms erreichen. Die Folgen sind beispielsweise Korrosionsschäden, lästige Magnetfelderhöhungen, galvanische und magnetische Einkopplungen auf Elektronikplatinen, Daten- und Signalleitungen sowie zusätzliche Übertragungsverluste.

Genau genommen existieren zwei Induktionsprobleme: einerseits, wenn der PE geometrisch unterschiedliche Abstände zu den Aussenleitern aufweist (Induktion), und andererseits, wenn der PE parallel zu den Aussenleitern angeordnet ist (Gegeninduktion). Dies erklärt, warum der PE auch in einem 5-Leiter-Standardkabel nicht induktionsfrei ist, selbst wenn alle Leiter miteinander verseilt sind.

Die weit verbreitete Einzeladerverlegung erweist sich auch in dieser Betrachtung als ungünstigste Variante, sowohl in Bezug auf das magnetische Streufeld (Bild 2) als auch in Bezug auf die induzierten PE-Ströme (Bild 4).

Wie schon erwähnt, lösen auch Standardkabel das PE-Induktionsproblem nicht, weil der geometrische Abstand zu den Aussenleitern unterschiedlich ist (Bild 3). Ab einem Leiterquerschnitt von 35 mm^2 liegen die PE-Induktionsströme doch schon im Bereich von 5 A.

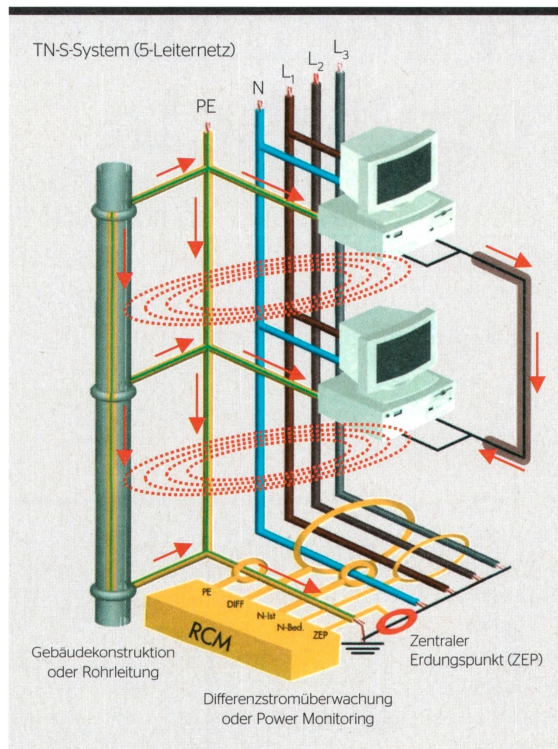


Bild 3 Das TN-S-System gilt zwar als EMV-günstig, aber bei einem parallel zu den Aussenleitern verlegten PE mit unterschiedlichen Abständen zu den Aussenleitern entstehen durch das Streufeld (rot) Erdschlaufenströme.

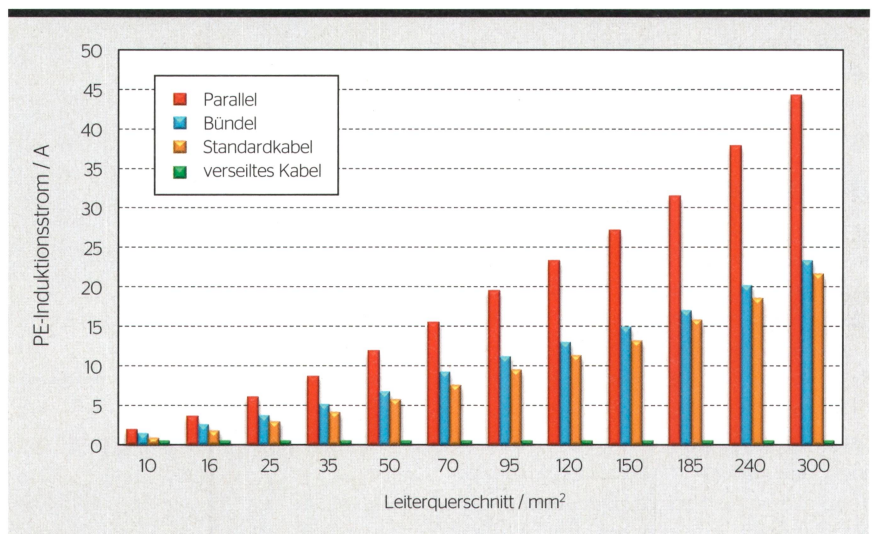


Bild 4 PE-Induktionsströme der Leiteranordnungen.

Fazit

Nur die zentrische Anordnung des PE verhindert induktive Einkopplungen und somit unerwünschte Erdschlaufenströme. Werden die Aussenleiter zusätzlich um den PE verseilt, reduziert sich das magnetische Streufeld exponentiell. Müssen grosse Ströme übertragen werden, so dürfen mehrere Kabel parallel geschaltet werden. Im Gegensatz zu Einleiterkabel teilen sich bei Parallelschaltung von verseilten Kabeln die Ströme gleicher Phasen völlig gleichmässig auf, d. h. Leiterüber-

hitzungen als Folge ungleicher Stromverteilung sind ausgeschlossen.

Induktionsfreie, streufeld- und verlustarme Starkstromkabel gehören heute zum Stand der Technik, die Verordnung zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) verpflichtet uns dazu.

Autor

Christian Fischbacher ist Geschäftsführer bei CFW EMV-Consulting AG.
→ CFW EMV-Consulting AG, 9411 Reute
→ ch.fischbacher@cfw.ch